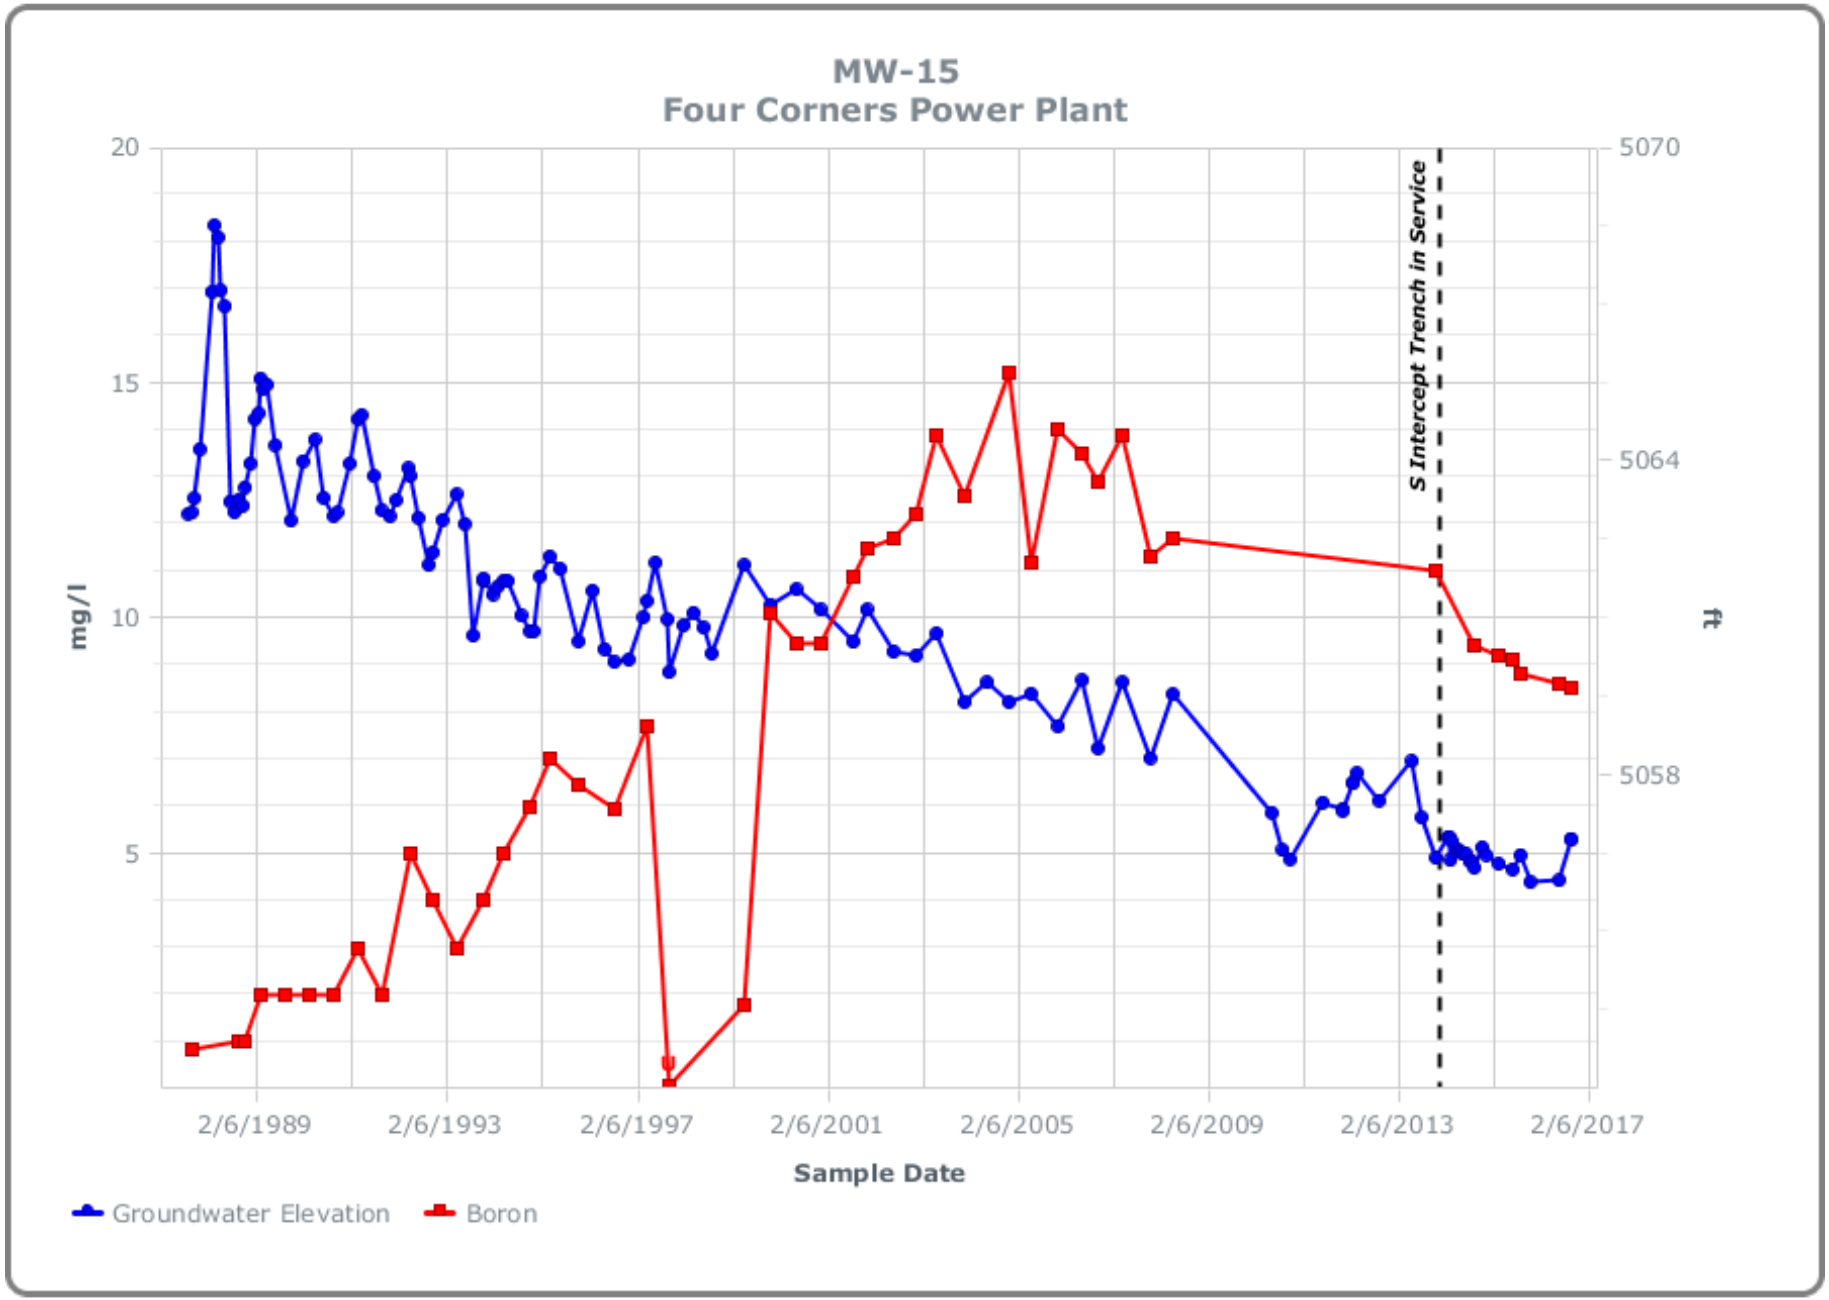
MW-15
Four Corners Power Plant
20
15
10
5
mg/l
5070
5064
5058
ft
S Intercept Trench in Service
2/6/1989
2/6/1993
2/6/1997
2/6/2001
2/6/2005
2/6/2009
2/6/2013
2/6/2017
Sample Date
Groundwater Elevation
Boron